



V Alimentación 230V III+Tierra.

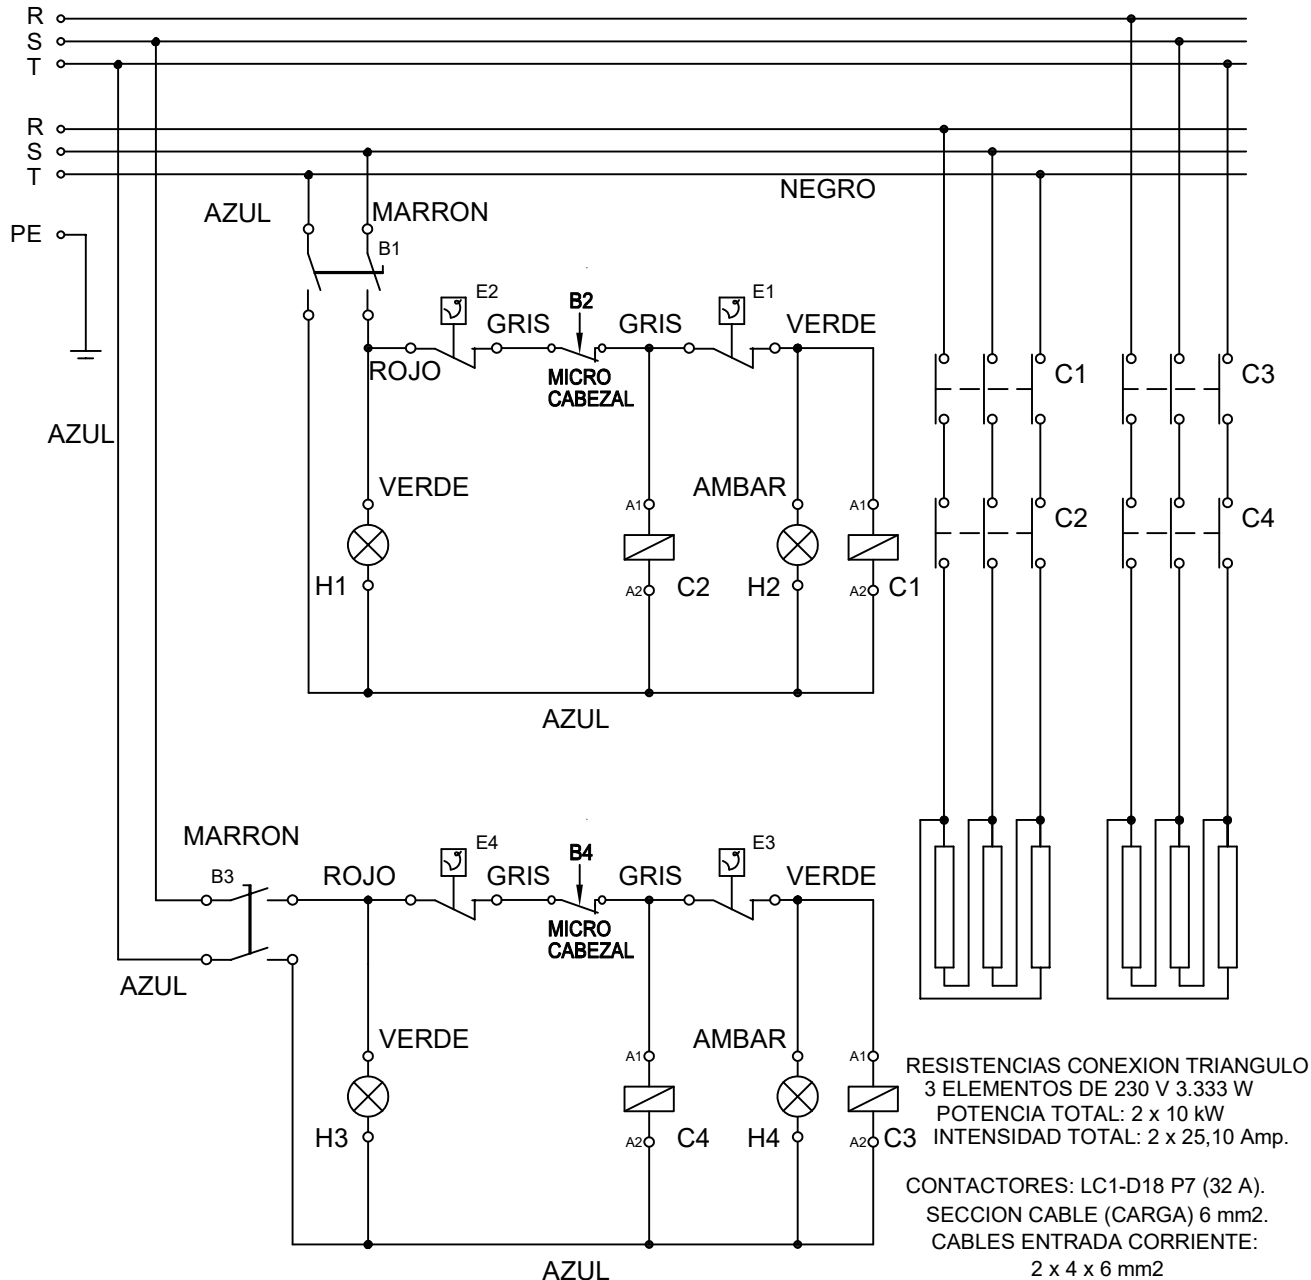

- B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA CUBA 1.
B2- MICRO SEGURIDAD CABEZAL CUBA 1.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION CUBA 1.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA 1.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION CUBA 1.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO CUBA 1.
C1- CONTACTOR CUBA 1.
C2- CONTACTOR SEGURIDAD CUBA 1.
B3- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA CUBA 2.
B4- MICRO SEGURIDAD CABEZAL CUBA 2.
E3- TERMOSTATO DE REGULACION CUBA 2.
E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA 2.
H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION CUBA 2.
H4- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO CUBA 2.
C3- CONTACTOR CUBA 2.
C4- CONTACTOR SEGURIDAD CUBA 2.

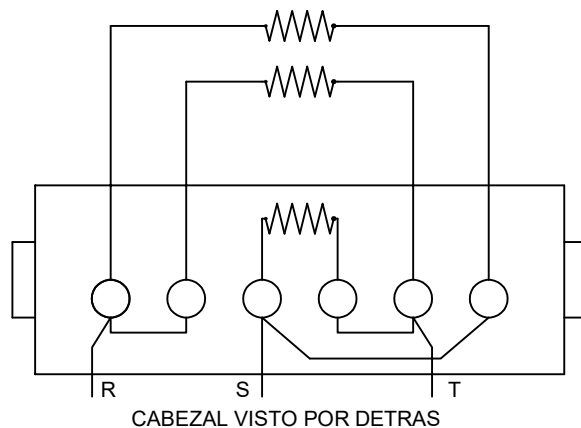

	Fecha	Nombre
Dibuj.	20/05/20	J.B.S.
Compr.		
Norma		
Escala		
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168		

MOD: FRE 70/2
230 V III+Tierra.

JEMI
Simply Built to Last

**ESQUEMA ELECTRICO
FREIDORAS**

N° PLANO

EE-FRE70-2 230

Sustituye a: