


ESQUEMA ELECTRICO

GSP-44/45 EPS 230V.III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.240

MANIOBRA 1

31 32

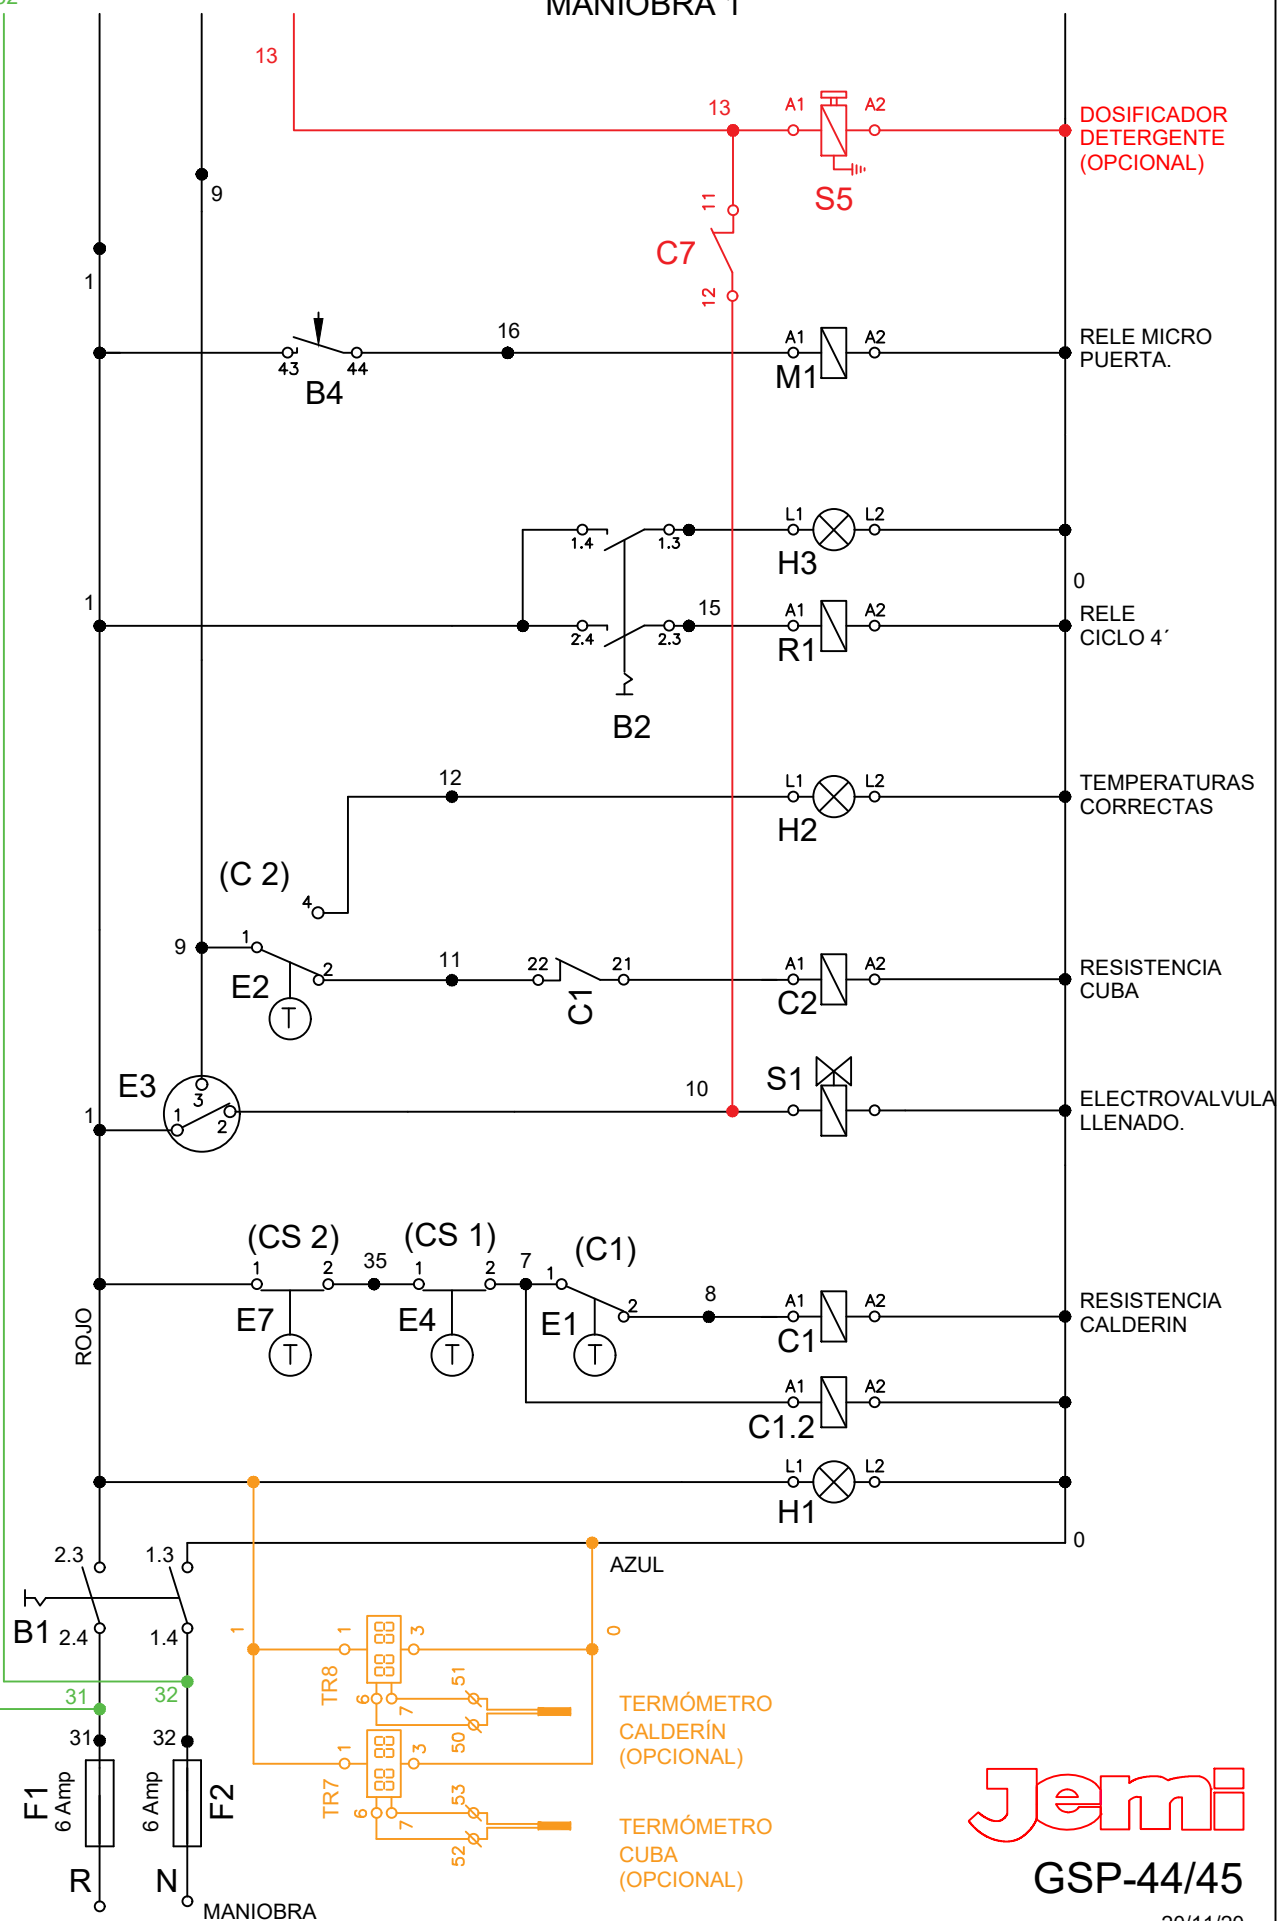

Jemi
GSP-44/45


20/11/20

ESQUEMA ELECTRICO

GSP-44/45 EPS 230V.III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.240

MANIOBRA 2

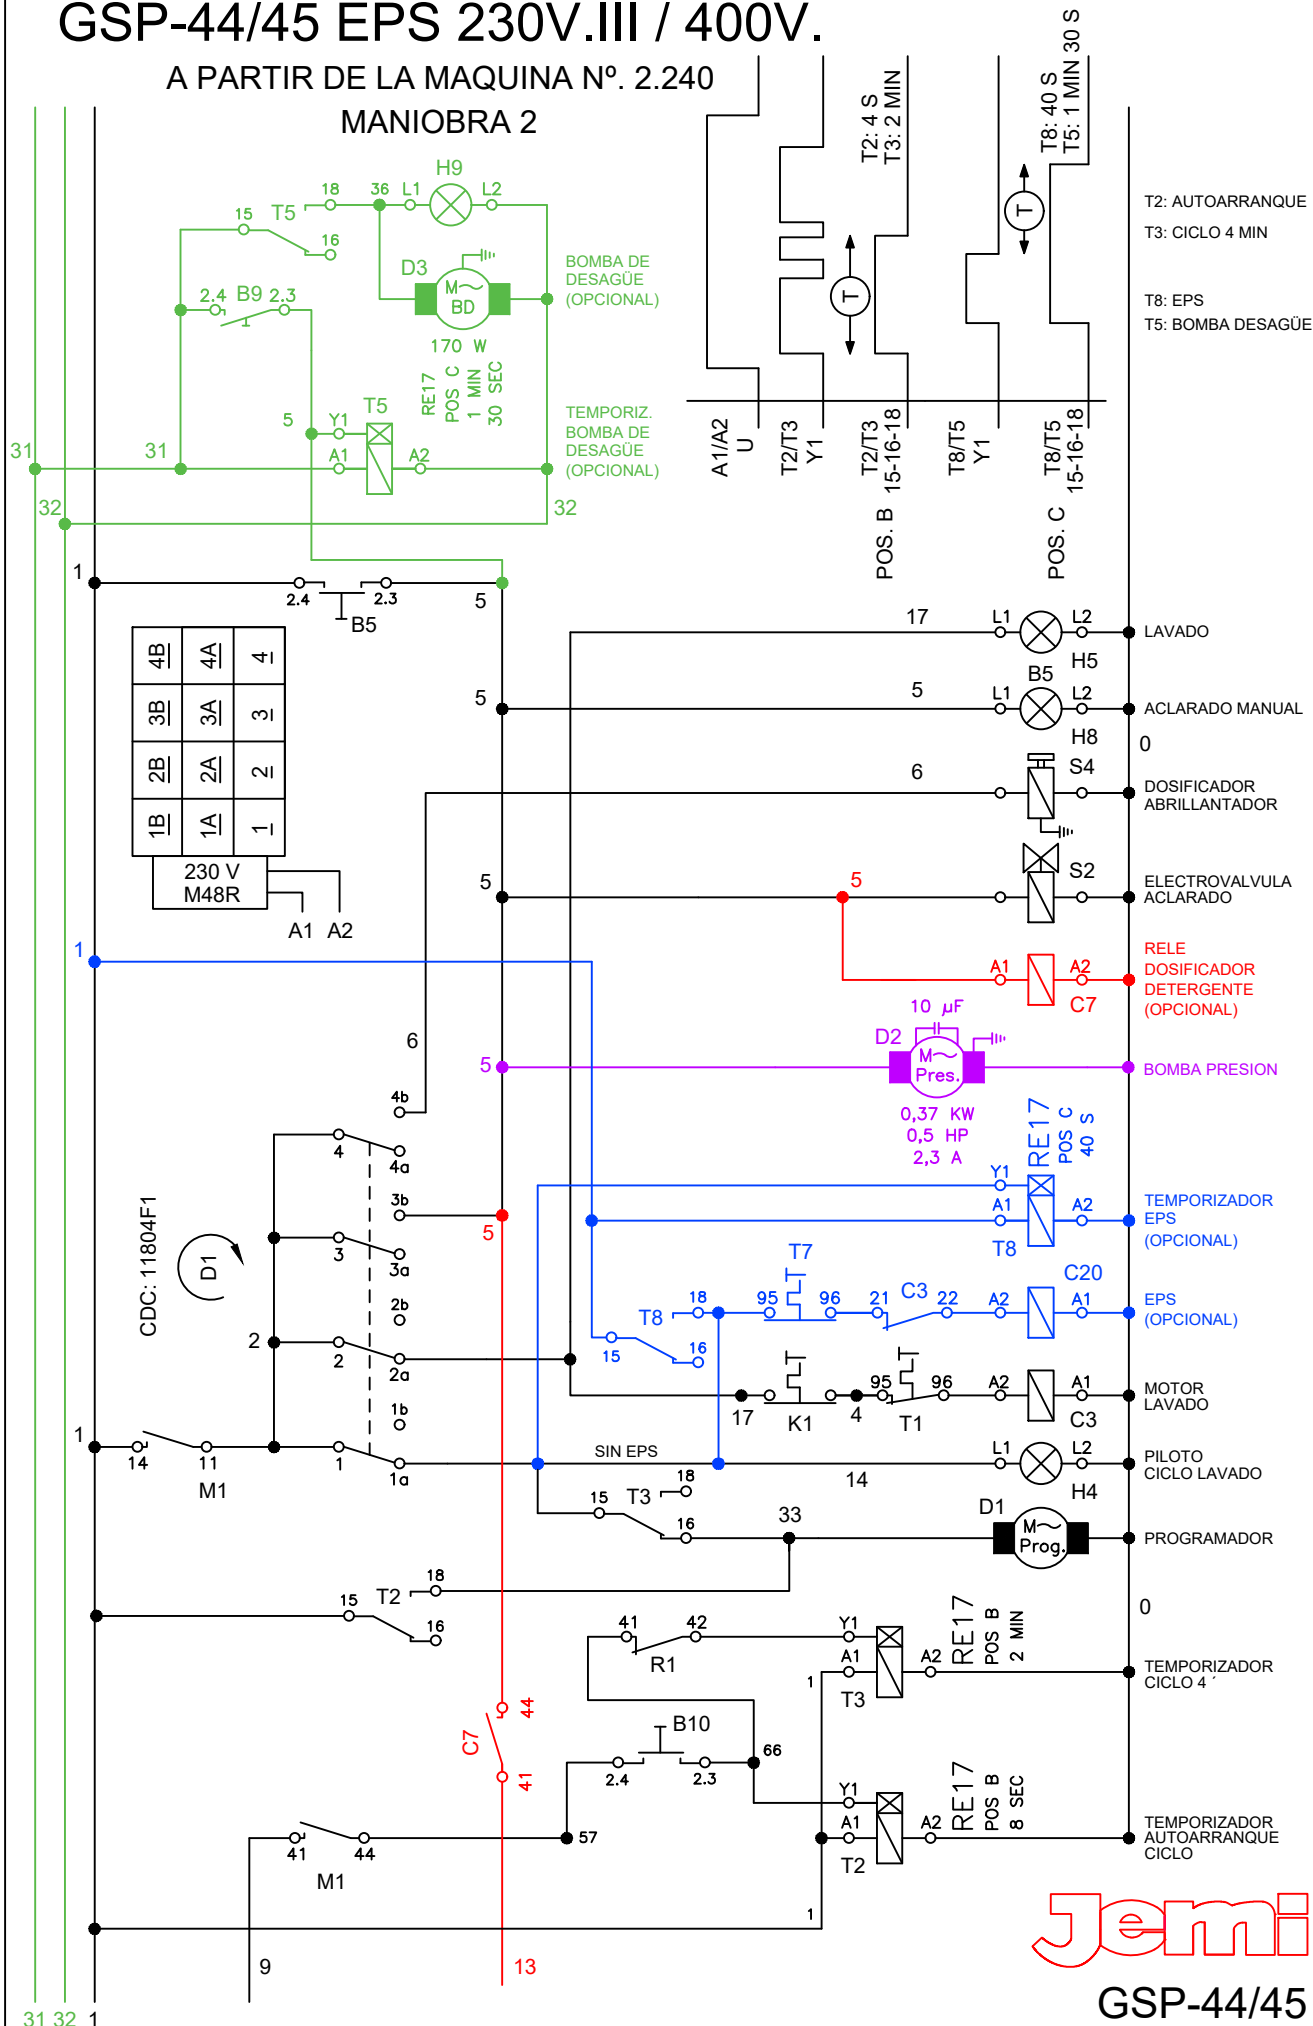

Jemi

GSP-44/45



20/11/20

ESQUEMA ELECTRICO

GSP-44/45 EPS 230V.III

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.240

MOTORES Y RESISTENCIAS

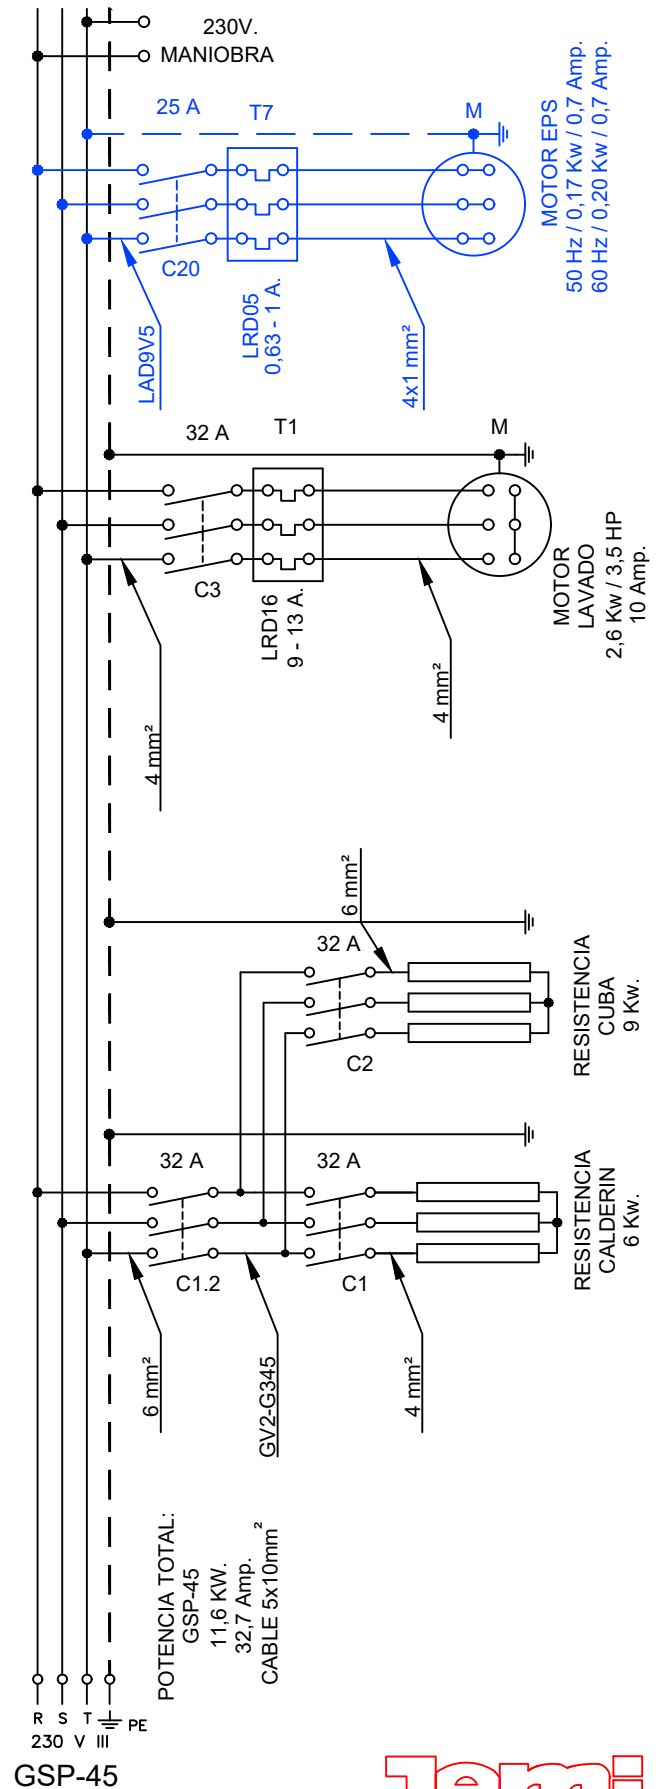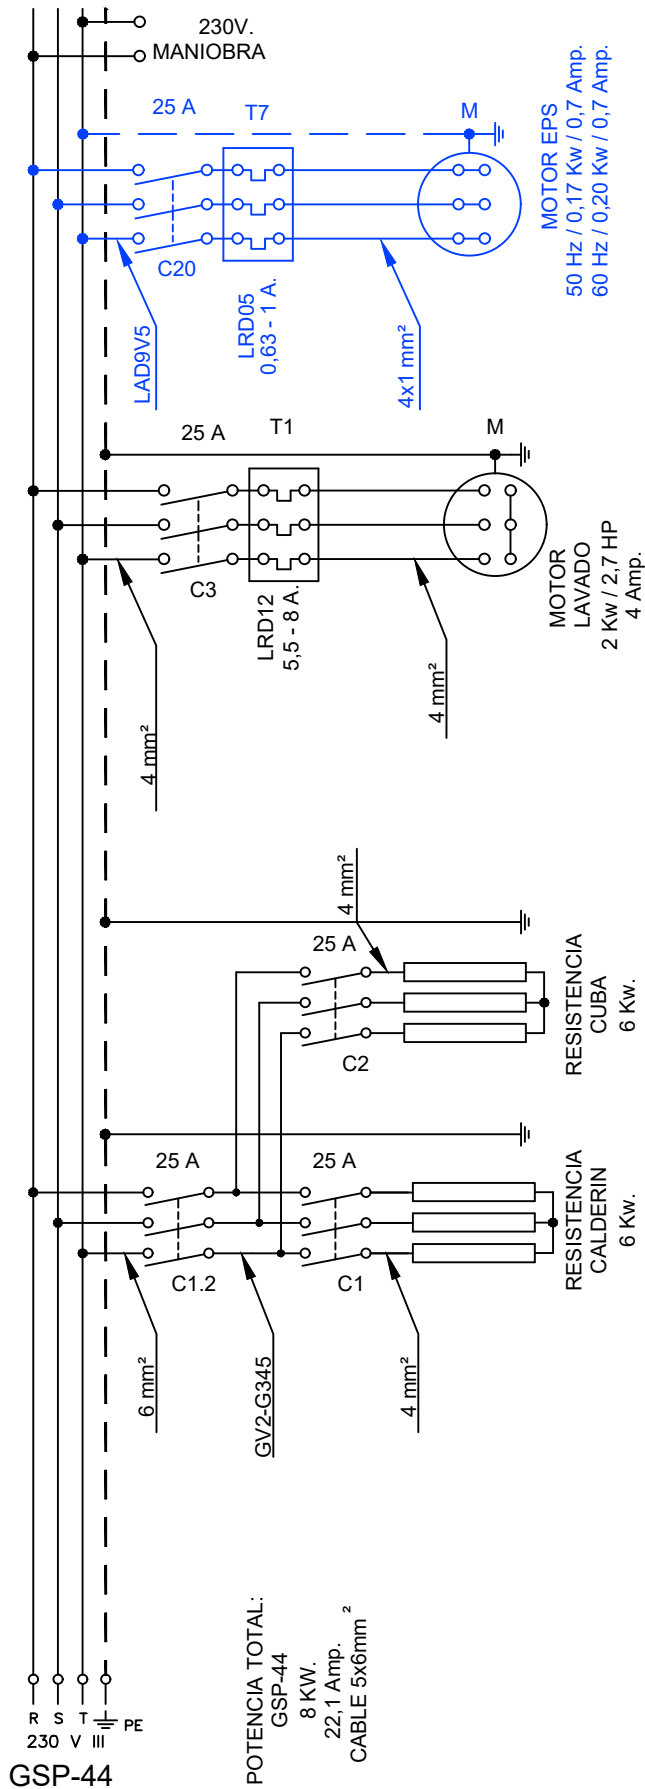

Jemi

GSP-44/45



20/11/20

ESQUEMA ELECTRICO

GSP-44/45 EPS 400V.III

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.240

MOTORES Y RESISTENCIAS

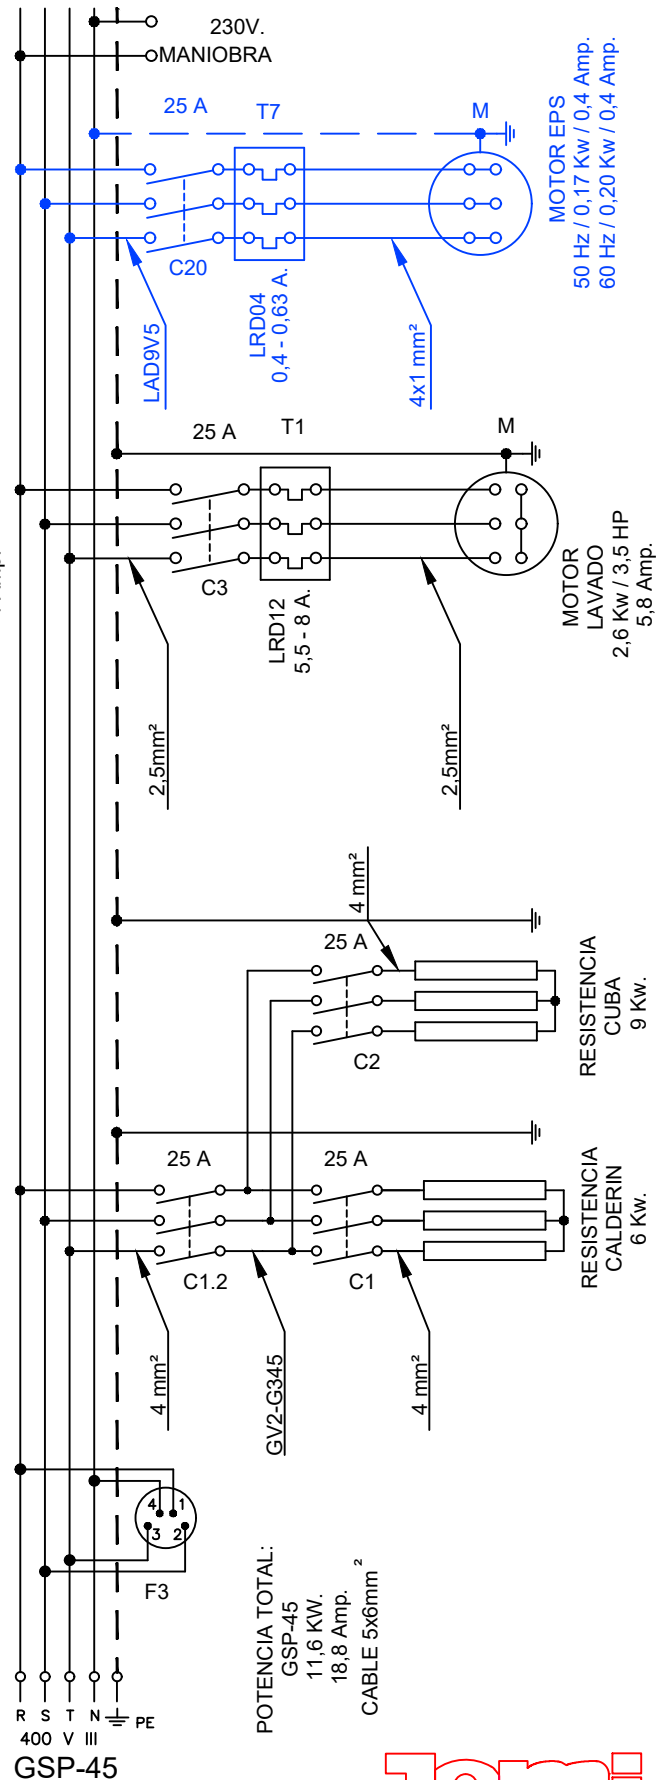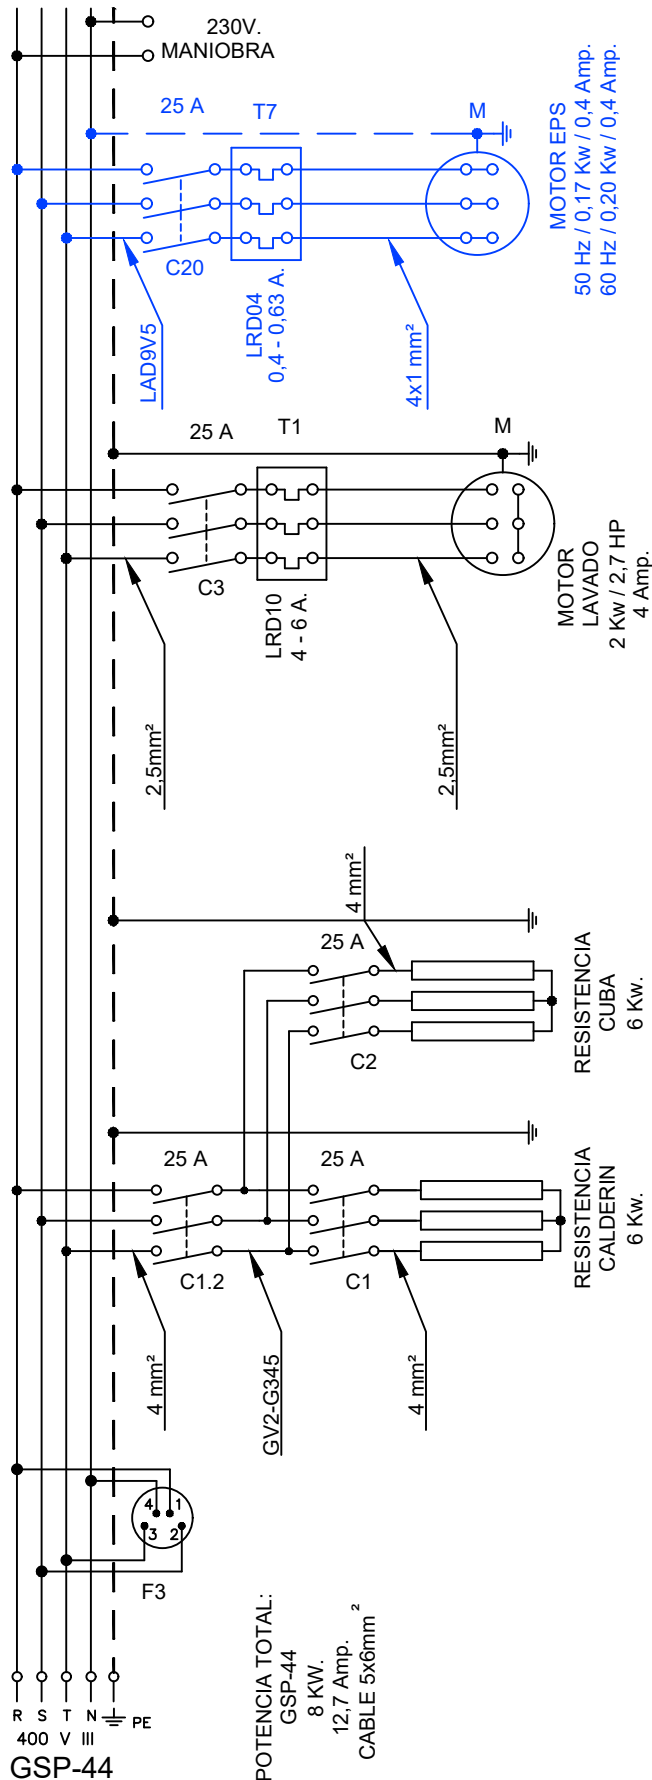

Jemi

GSP-44/45

20/11/20

LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO

GSP-44/45 EPS 230V. III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.240

B1	INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.
B2	INTERRUPTOR SELECTOR CICLO.
B4	MICRO MAGNETICO PUERTA.
B5	PULSADOR ACLARADO MANUAL.
B9	PULSADOR BOMBA DE DESAGÜE (OPCIONAL)
B10	PULSADOR MARCHA PROGRAMADOR.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA.
C 1.2	CONTACTOR SEGURIDAD.
C3	CONTACTOR MOTOR LAVADO.
C7	RELE DOSIFICADOR DETERGENTE (OPCIONAL)
C20	CONTACTOR MOTOR CONDENSADOR DE VAHOS.
D1	PROGRAMADOR.
D2	MOTOR BOMBA PRESION ACLARADO (OPCIONAL)
D3	BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
E1	C1 TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN.
E2	C 2 TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA.
E3	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL.
E4	CS1 TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN.
E7	CS 2 TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA.
F1	FUSIBLE 6 Amp.
F2	FUSIBLE 6 Amp.
F3	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA. (B1)
H2	PILOTO INDICADOR TEMPERATURAS CORRECTAS.
H3	PILOTO INDICADOR CICLO 4'. (B2)
H4	PILOTO INDICADOR CICLO LAVADO. (B10)
H5	PILOTO INDICADOR LAVADO.
H8	PILOTO INDICADOR ACLARADO. (B5)
H9	PILOTO BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL) (B9)
K1	TERMICO INTERIOR MOTOR LAVADO.
M1	RELE MICRO PUERTA.
R1	RELE ACCIONAMIENTO CICLO 4'.
S1	ELECTROVALVULA DE LLENADO.
S2	ELECTROVALVULA ACLARADO.
S4	DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR.
S5	DOSIFICADOR DETERGENTE (OPCIONAL)
T1	TERMICO MOTOR LAVADO.
T2	TEMPORIZADOR AUTOARRANQUE CICLO.
T3	TEMPORIZADOR CICLO 4'.
T5	TEMPORIZADOR BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
T7	TÉRMIICO MOTOR CONDENSADOR DE VAHOS.
T8	TEMPORIZADOR CONDENSADOR DE VAHOS.
TR7	TERMÓMETRO CUBA (OPCIONAL)
TR8	TERMÓMETRO CALDERÍN (OPCIONAL)