


ESQUEMA ELECTRICO

GS-50 230V.III / 400V.

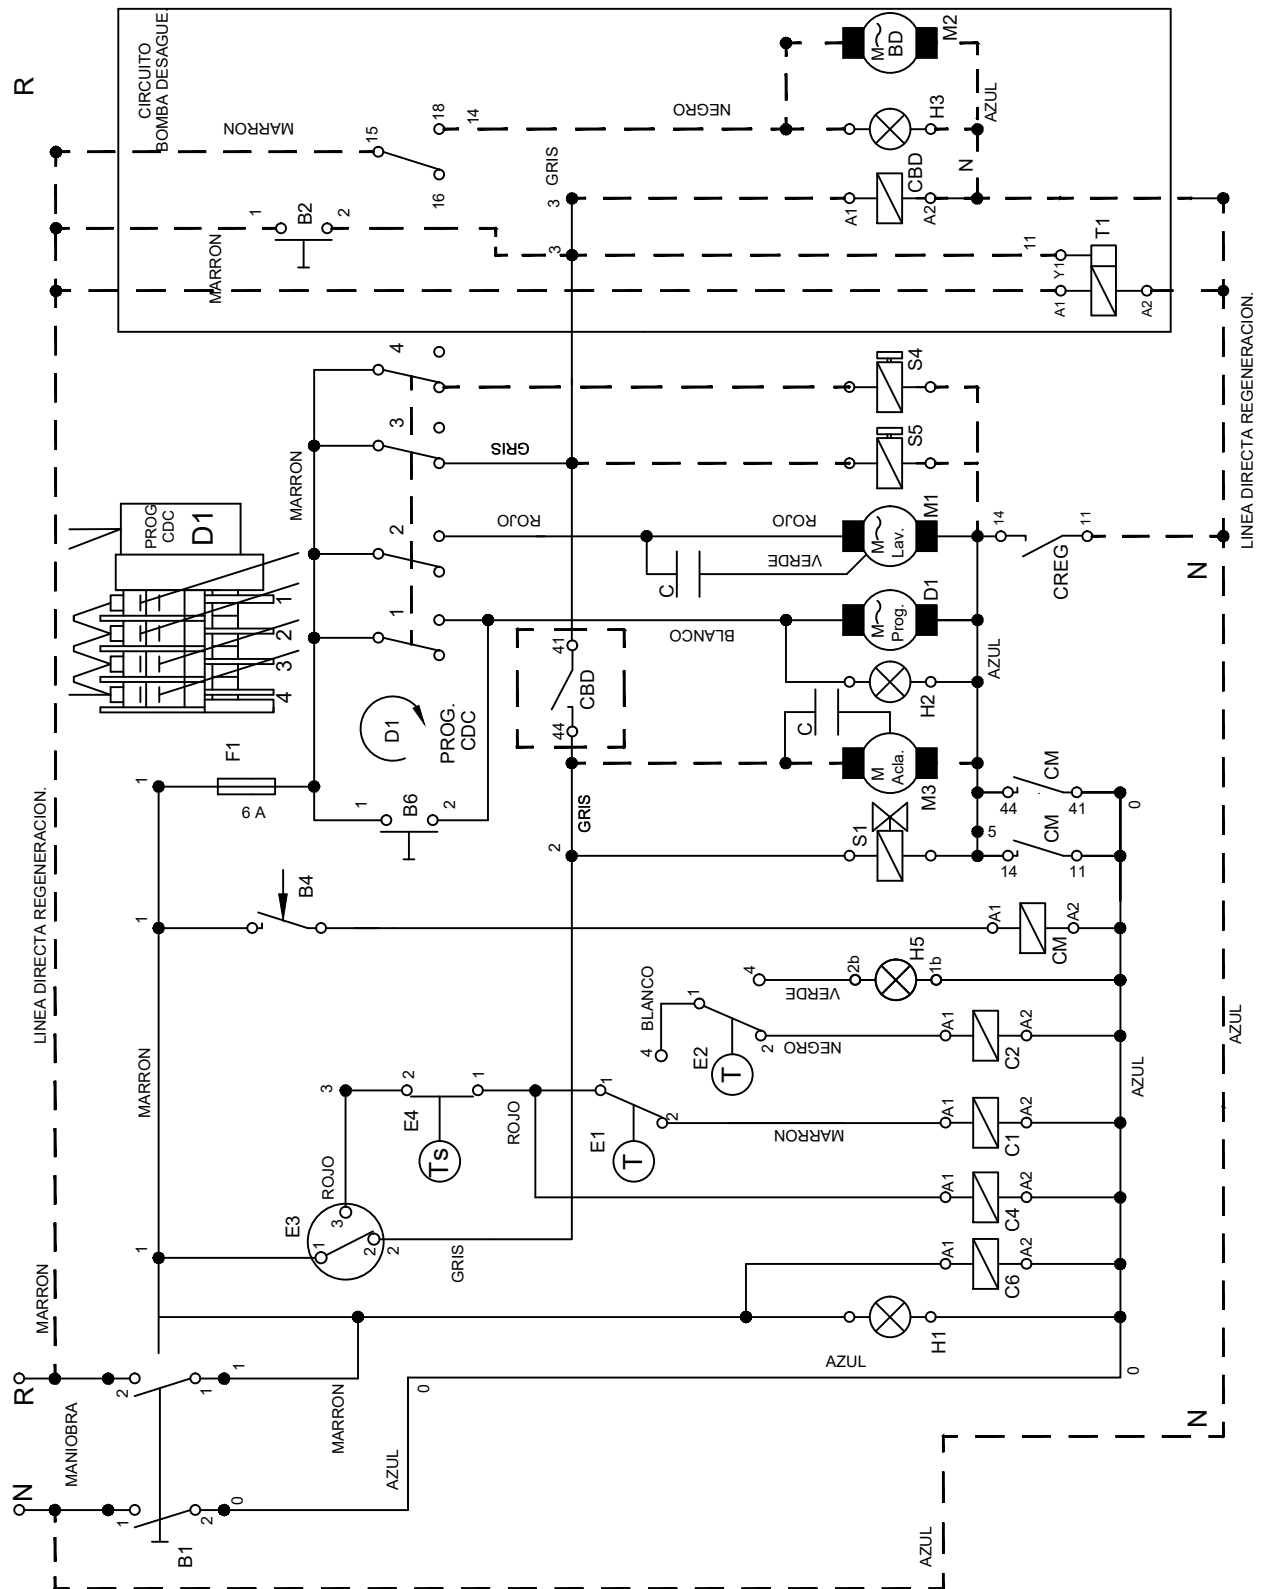

LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO

GS-50 230V.III / 400V.

B1	INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.
B2	PULSADOR ACCIONAMIENTO BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
B4	MICRO PUERTA.
B6	PULSADOR ACCIONAMIENTO CICLO DE LAVADO.
C	CONDENSADOR MOTOR.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA.
C4	CONTACTOR DE SEGURIDAD CALEFACCION.
CM	RELE MICRO PUERTA.
CBD	RELE BOMBA DE DESAGUE. (OPCIONAL).
D1	PROGRAMADOR.
E1	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA DE CALDERIN.
E2	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA DE CUBA.
E3	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL.
E4	KLIXON DE SEGURIDAD CALDERIN.
F1	FUSIBLE.
F3	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIOS.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO CICLO DE LAVADO.
H3	PILOTO BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
H5	PILOTO INDICADOR TEMPERATURAS CORRECTAS.
M1	MOTOR LAVADO.
M2	MOTOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
M3	MOTOR BOMBA DE ACLARADO (OPCIONAL).
R1	RESISTENCIA DE CALDERIN.
R2	RESISTENCIA DE CUBA.
S1	ELECTROVALVULA DE LLENADO/ACLARADO.
S4	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR (OPCIONAL).
S5	DOSIFICADOR DE DETERGENTE (OPCIONAL).
T1	TEMPORIZADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).